
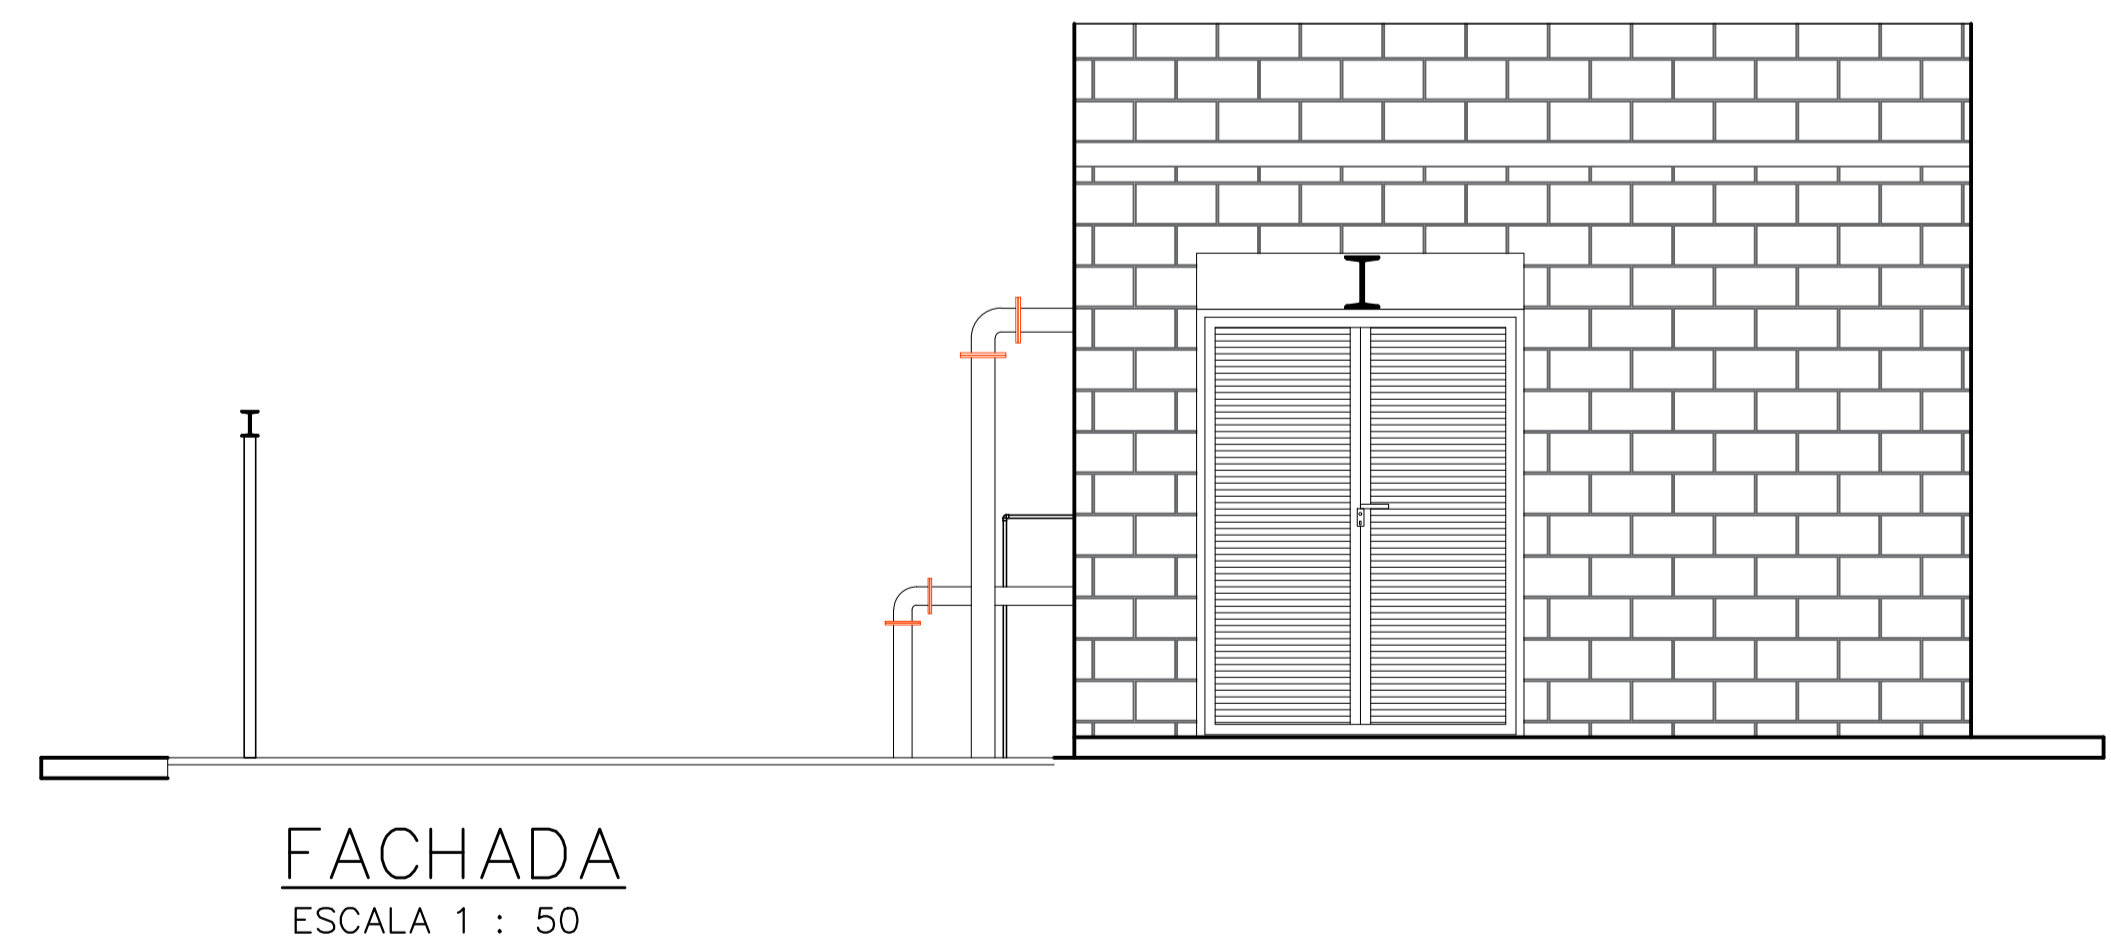
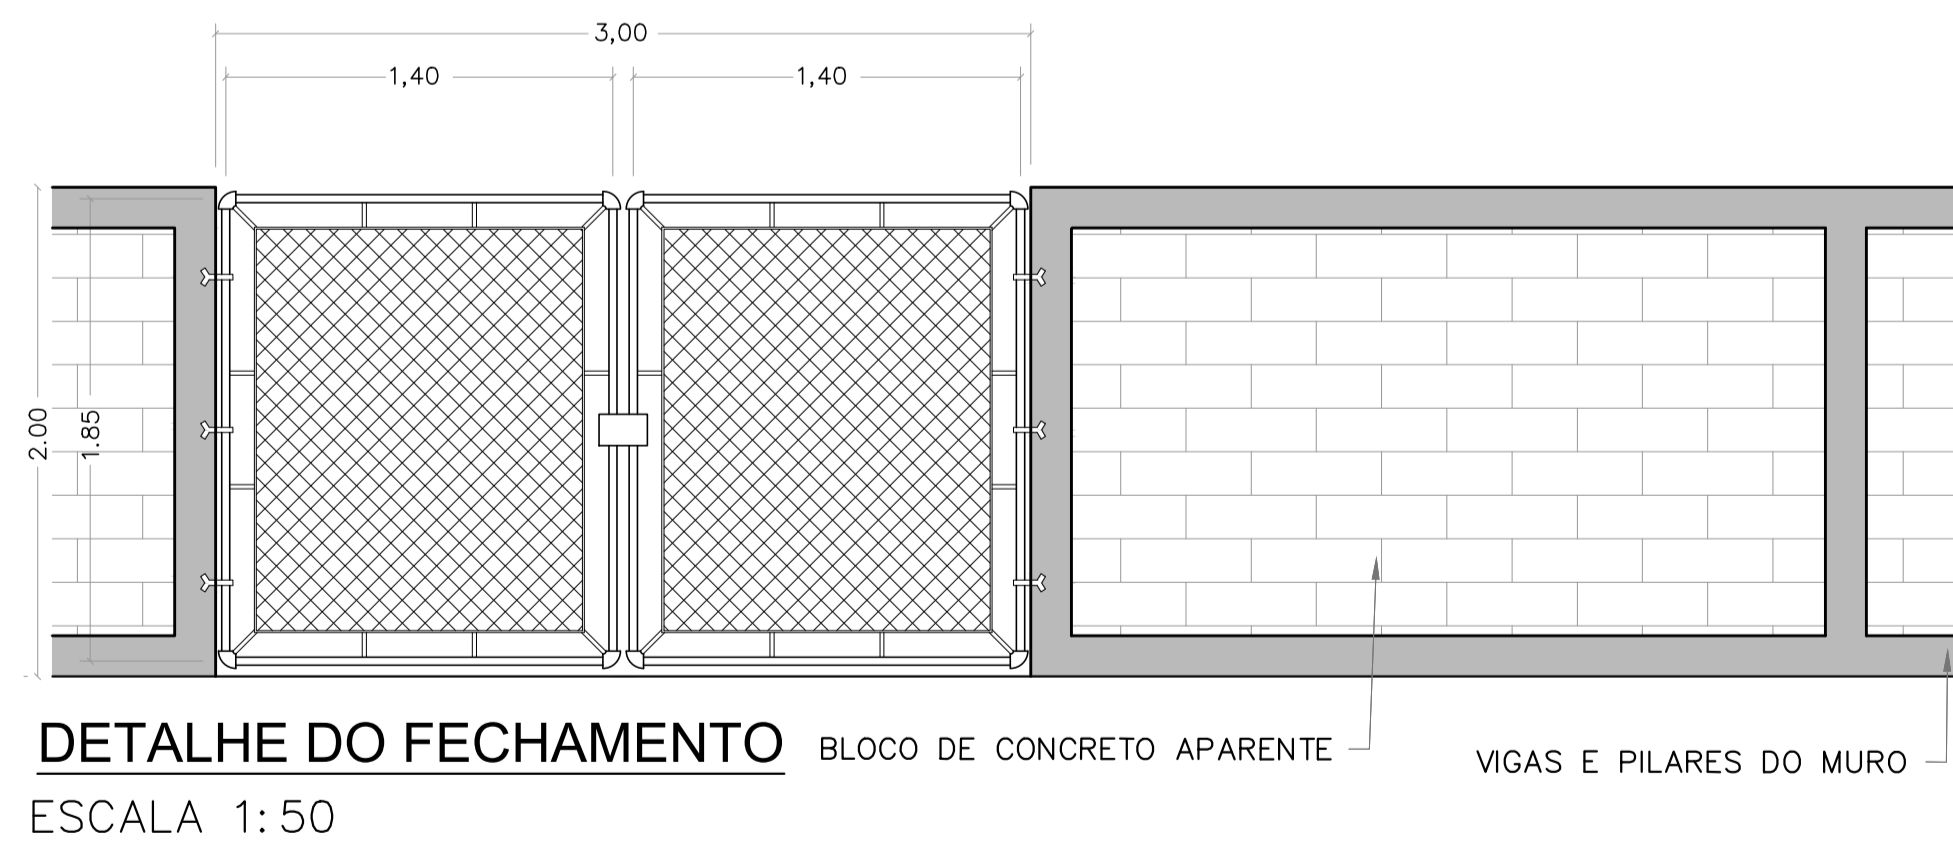
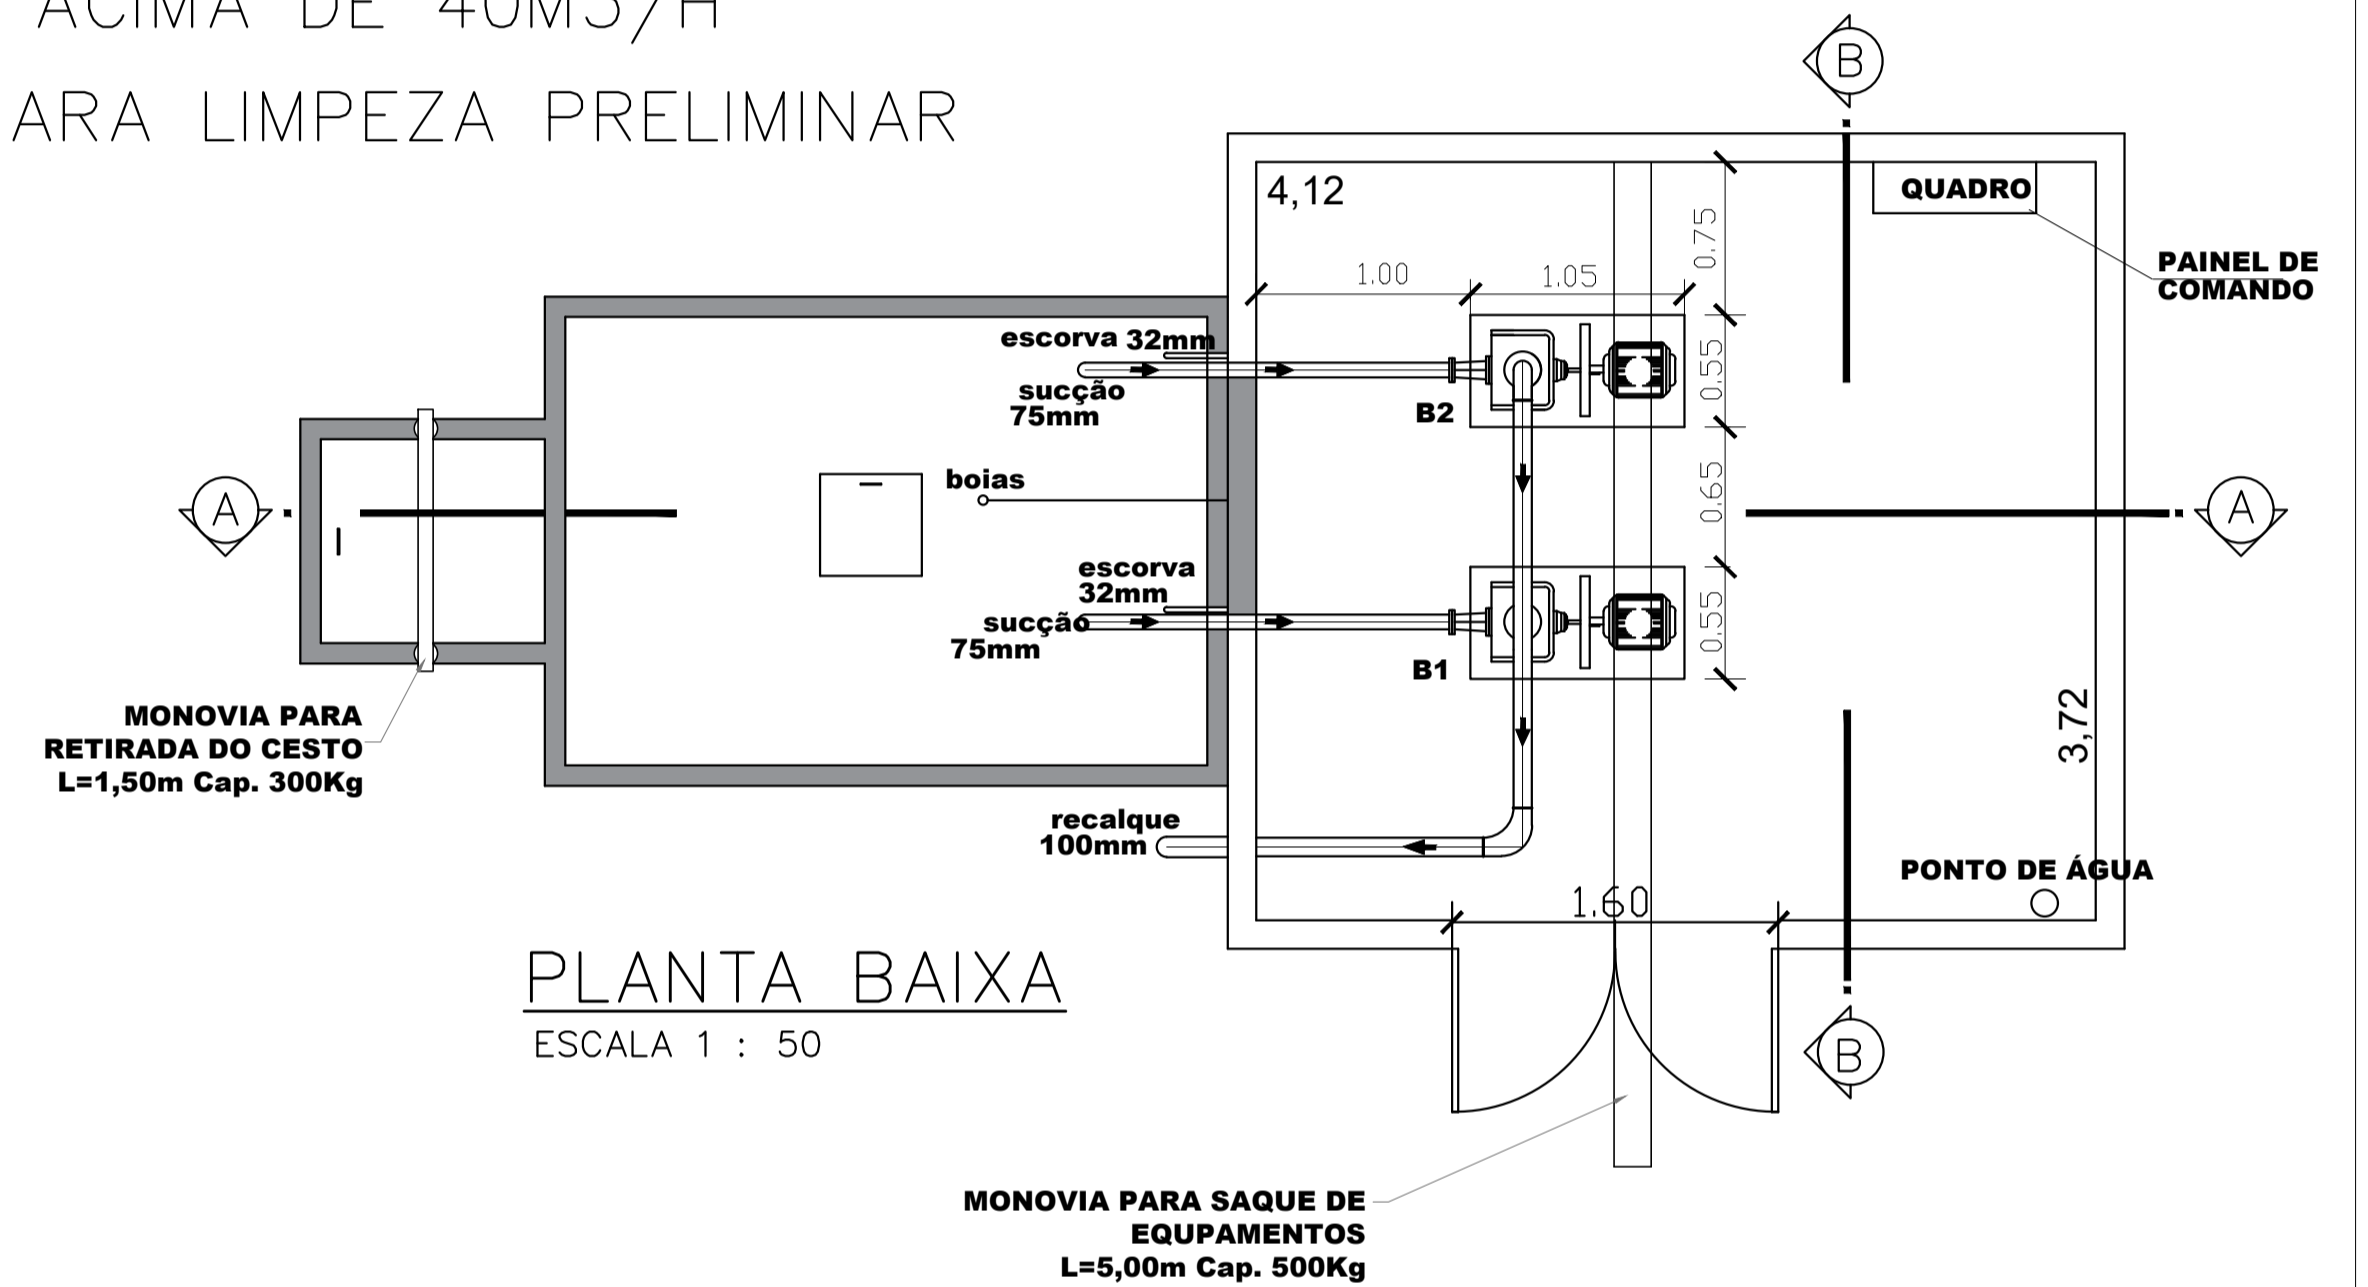


PARA E.E.E. COM VAZÃO ACIMA DE 40M³/H
 PREVER GRADEAMENTO PARA LIMPEZA PRELIMINAR

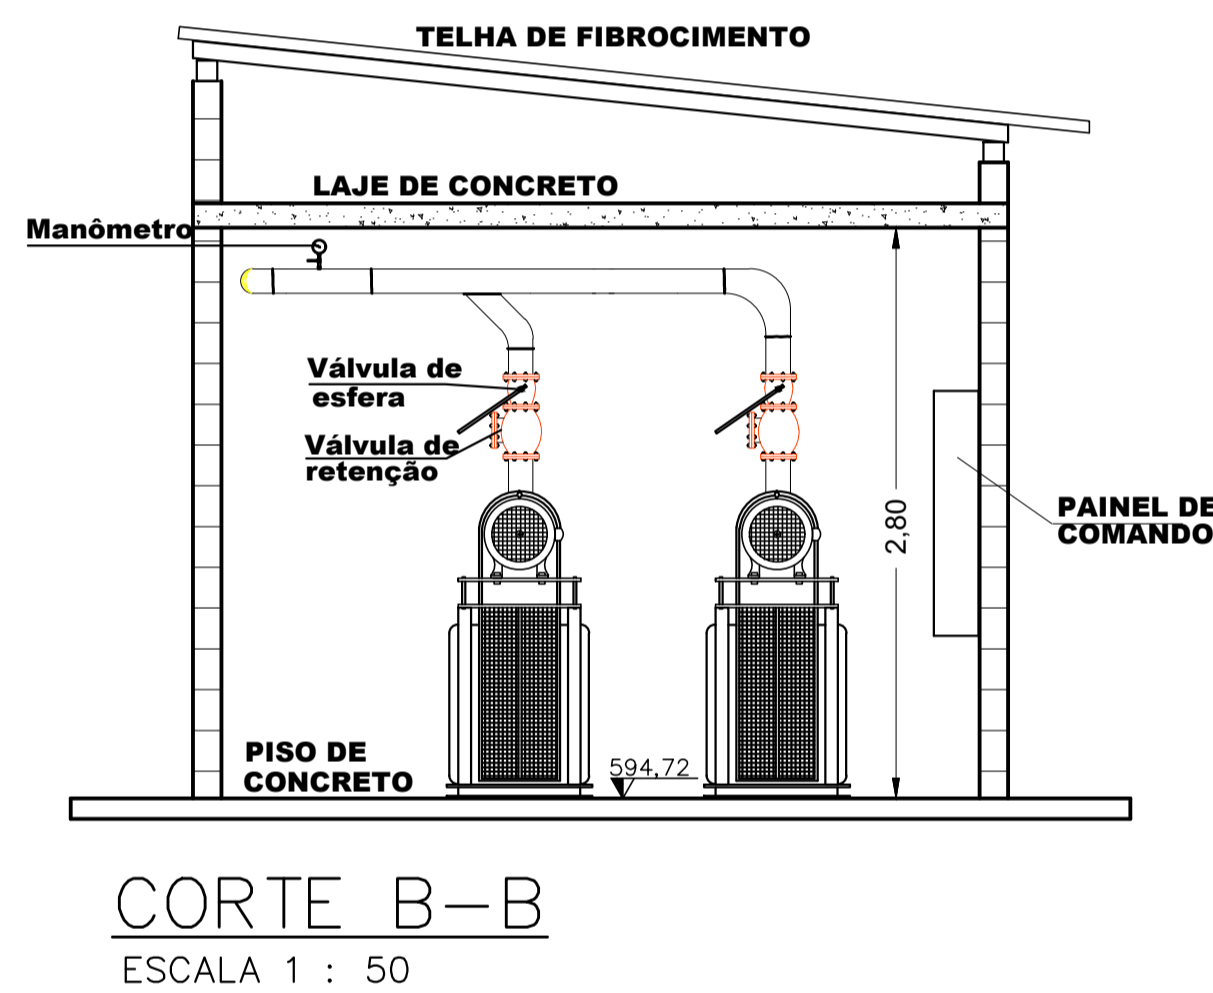

PARA E.E.E. COM VAZÃO ACIMA DE 40M³/H
 PREVER GRADEAMENTO PARA LIMPEZA PRELIMINAR

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Folha: 01

Data: 22/08/2024

Revisão: AGO / 2023

Sem Escala

Desenho: Téc. Eduardo

S. A. M. A. E.



Assunto:
 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO – PADRÃO